


Този документ не може да бъде копиран, променян или  
 предаван на трети лица без писмено съгласие

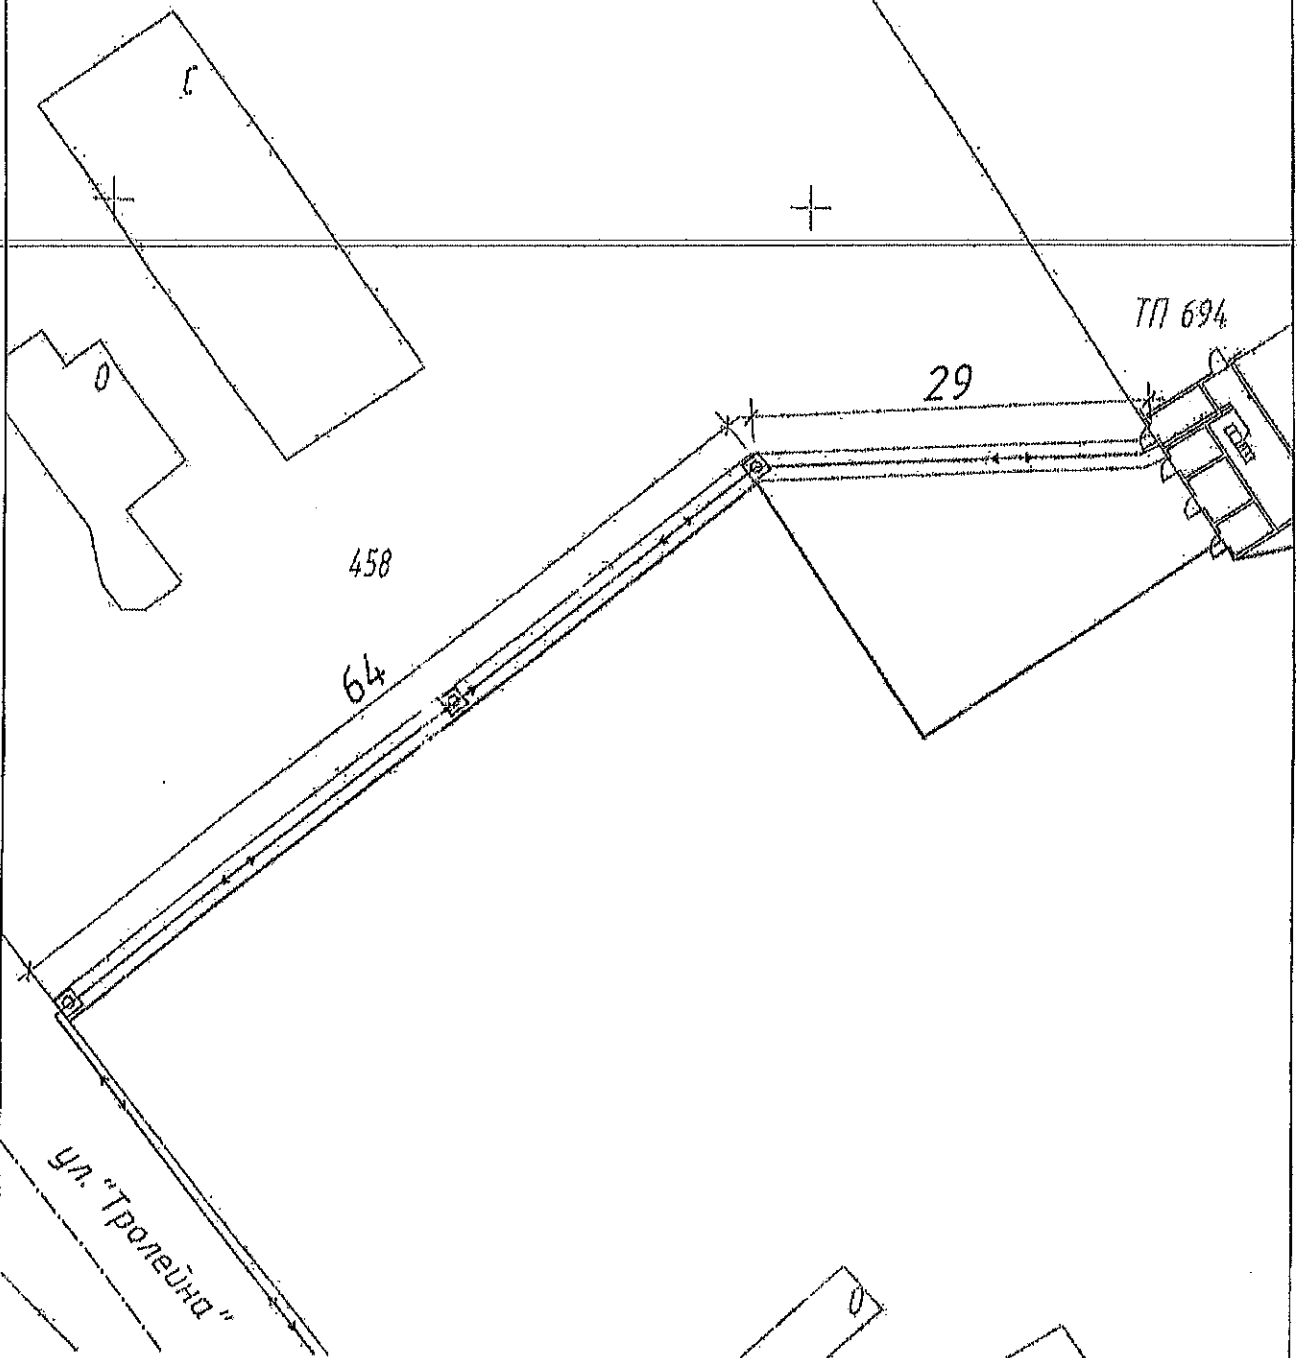

Сервитут на кабелна канална система в ПИ 10135.3513.458 L=93м х2 =186кВ.м.

**Строиж:** Разкъсване на кабелна линия 20kV извод „Орфей“ пред подстанция „Варна -Изток“ и полагане на кабелна  
 линия от мястото на разкъсване до новомонтирани КРУ в подстанция „Варна -Изток“.  
 Разкъсване на кабелна линия 20kV извод „Орфей“ пред ПИ 10135.3513.142 с муфрането и към подстанция  
 „Варна -Запад“ с нова кабелна линия 20kV към ТП 694 с кабелна канална система с 4 броя шахти и  
 присъединяване на кабелната линия към подстанция „Варна -Изток“ в проходна будка В47.

Мечат на проекцията

Чертеж:

Сервитут на кабелна канална система в ПИ 10135.3513.458

Облажките:	Подпис:	Част:	Фаз:	Масш:
"Електроенергоделени Север" АД	ЕЛ	ЕЛ	ТП	1:500
Чертеж № 7 Ревизия	ИИ/ЦД	06.2022	06.2022	06.2022
P22-1806-05-05- 01/A				

This document must not be copied, changed or used by  
 third party without our written permission

